Ponazoritveni primer

Vzorec zapisnika pred betoniranjem plošče

Oznaka plošče / etaža / osi

Datum in ura pregleda

Udeleženci in vloge

PZI konstrukcije · številka in revizija načrta

PZI inštalacij · številke in revizije načrtov



Celotna plošča pred betoniranjem. Pogled iz zraka.

Opaž, podpiranje in geometrija

Kontrolna točka	Ugotovitev / oznaka mesta
Mere, osi in robovi plošče. Položaj in mere odprtin, rezervacij in prebojev po načrtu.	
Višinske kote, ravnost opažne površine in projektirana debelina plošče.	
Razpored podpor, njihovo naleganje in stabilnost opaža skladno z načrtom opaža in podpiranja.	

Armatura in višinska lega

Kontrolna točka	Ugotovitev / oznaka mesta
Položaj, smeri, premeri in razmiki spodnje ter zgornje armature po območjih. Dodatna armatura ob podporah in odprtinah.	
Višina naleganja spodnje armature nad opažem. Višina, razporeditev in stabilnost spodnjih distančnikov.	
Višina naleganja zgornje armature na podporah. Višina, razporeditev in stabilnost podpor zgornje armature.	

Višina naleganja spodnje armature

Po PZI _____ mm Izmera _____ mm

Višina naleganja zgornje armature na podporah

Po PZI _____ mm Izmera _____ mm

Kontrolne meritve zaščitne plasti

Vpišite projektirano nazivno debelino zaščitne plasti betona (c_nom) po PZI in izmerjeni svetli odmik na istem mestu. Spodaj in ob robu merite od opaža do zunanje površine najbližje armature (lahko je streme). Zgoraj merite od zgornjega roba najvišje palice do projektirane zgornje površine betonske plošče.


Površina plošče	Mesto / os / oznaka	c_nom po PZI [mm]	Izmerjeni odmik [mm]
Spodaj			
Zgoraj			
Ob robu			

Opomba / sklic na dodatne meritve ali fotografije

Inštalacije in odprte naloge

Oznaka plošče / etaža / osi

Datum pregleda / oznaka zapisnika

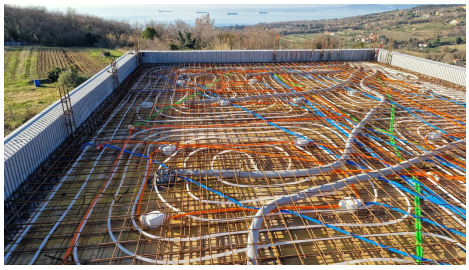

Med armaturo so prezračevalne cevi, zaščitne cevi za elektroinštalacije in zanke toplotne aktivacije.

Elektroinštalacije

Kontrolna točka	Prostor / oznaka / ugotovitev
Položaji svetil, stropnih doz in izvodov. Preveriti osi, odmike in višinske kote po načrtu.	
Predvideno mesto razdelilne omarice in položaj priključnih cevi do omarice.	

Prezračevanje

Kontrolna točka	Prostor / oznaka / ugotovitev
Položaji vpihov in odvodov (izsesov) glede na namen prostora, osi in višinske kote iz načrta.	
Trase prezračevalnih cevi ter položaji priključnih točk in prebojev glede na načrt.	

Toplotna aktivacija plošče

Kontrolna točka	Območje / krog / ugotovitev
Po posameznih območjih preveriti osni razmik cevi po PZI, višinsko lego, način pritrditve in oznake krogov.	
Predvideno mesto razdelilnika oziroma omarice. Položaj in oznake dovodnih ter povratnih cevi.	
Če projekt ali navodila sistema zahtevajo preskus tesnosti, vpisati stanje preverbe in sklic na zapisnik.	

Območje / oznaka cevnega kroga

Osni razmik po PZI [cm]

Izmerjeni osni razmik [cm]

Križanja razvodov in spremljanje ukrepov

Na mestu križanja primerjajte položaj razvodov in armature z usklajenim PZI. Zabeležite mesto, ugotovitev, ukrep in način preverbe.

Mesto križanja / os / krog / prostor

Načrt, detajl ali oznaka fotografije

Ugotovitev in dogovorjeni ukrep

Odgovorna oseba / izvajalec

Rok za ukrep

Dokazilo ali priloga

Ponovni pregled · datum in pregledal/-a

Status ukrepa in rezultat ponovne preverbe